
Приложение №1
к муниципальному Контракту
от «___» _____№ _____

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ФЛАГОВОЙ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ГОРОДА


НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ/ТРЕБОВАНИЯ
Изготовление флаговой продукции для оформления города.	1.Флаговая продукция для оформления города должна быть выполнена в соответствии с размерами и конфигурацией, указанными на чертеже (прилагается), в следующем объеме: 1. Флаговые полотнища на трикотажной сетке, в цветах государственного флага (белый), размером 4.0 х 1.2м – 45 шт.; 2. Флаговые панно с рисунком на полиэстере (треугольные), размером 200см х 58см – 200 шт.; 3. Флаговые панно без рисунка на полиэстере (треугольные), размером 200см х 58см – 350 шт.; 4. Флаги расцвечивания на полиэстере с рисунком, размером 120см х 42см – 12 шт.; 5. Флаги расцвечивания на полиэстере с рисунком , размером 4.0м х 1.2м – 60 шт.; 6. Флаги расцвечивания на полиэстере, размером 65см х 50см: - красные – 520шт.; - светло-синие (василек) – 390шт.; - ярко-оранжевые – 390шт.; - ярко-желтые (лимонные) – 260шт.; - светло-зеленые – 390шт. 2. Полотнища, предназначенные для размещения на навесных конструкциях на опорах контактных сетей, имеют по верхнему краю зашитый наглухо карман, а также шнурки для привязывания к креплениям длиной 30см (каждый шнурок), Материал шнурка предварительно согласовать с Заказчиком. 3.Технология изготовления цветных флагов и флагов с рисунком должна предусматривать высокую степень устойчивости краски при стирке, исключать обесцвечивание ткани. 4. Перед изготовлением флагов расцвечивания необходимо согласование эскизов с Заказчиком. 5. Обязательное предоставление цветопробы на материале. 6. В описании продукции указаны размеры изделия в готовом виде.

Размеры и конфигурация флаговой продукции


1. Флаговое полотнище 4м*1,2м

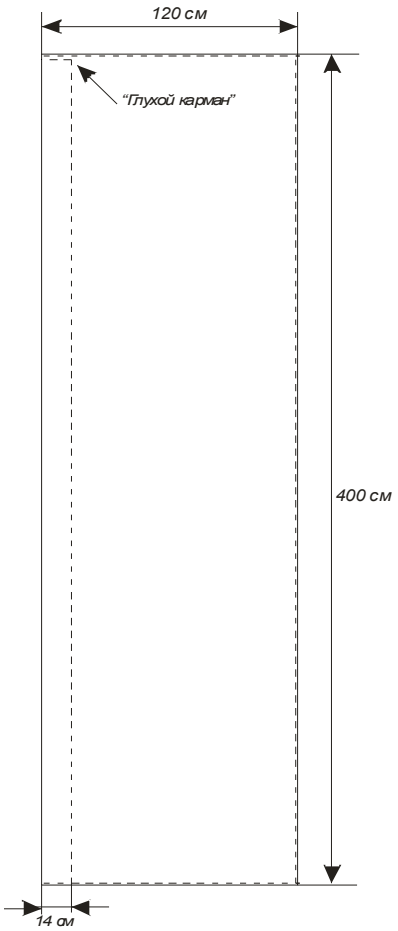


2. Флаговое панно 200см*58см

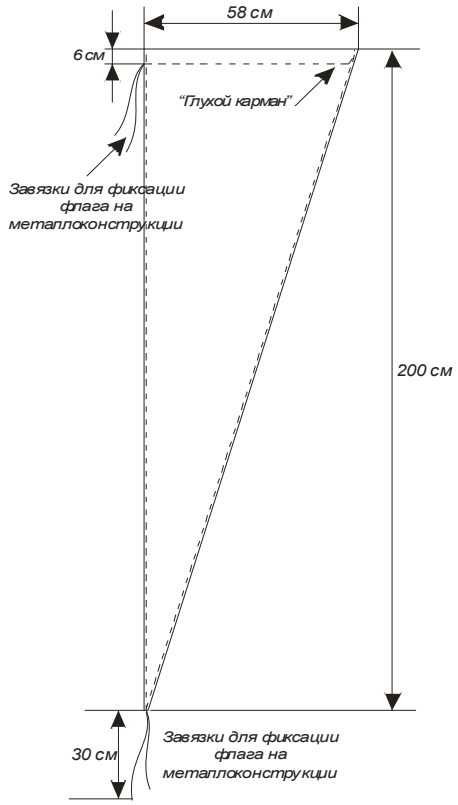

3. Флаг расцвечивания 120см*42см

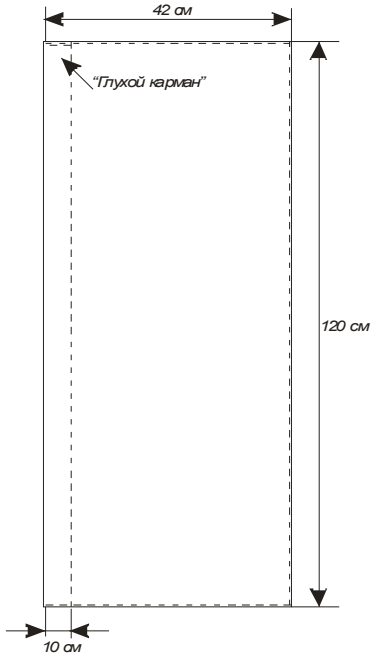

4. Флаг расцвечивания 65см*50см

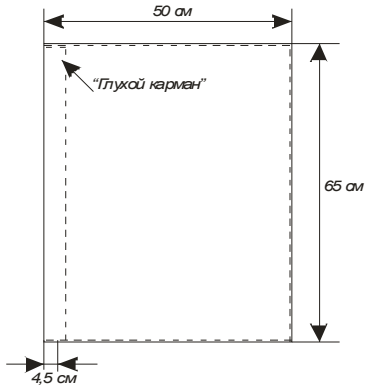

*Нижние завязки для фиксации флага вшиваются непосредственно в подгиб шва, затем прошиваются поверху крест накрест.
Материал завязок должен быть устойчив к разрыву. Концы завязок должны быть прошиты либо зафиксированы другим способом (подпалены – в случае применения искусственных тканей))

Подрядчик:

_____
М.П.

Заказчик: Управление наружной рекламы и информации

Начальник управления

_____Шульга Г.Е.
М.П.