


**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ФЛАГОВОЙ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ГОРОДА**

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	НАЧАЛЬНЫЙ СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ	КОНЕЧНЫЙ СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Изготовление флаговой продукции для оформления города	<p>Флаговая продукция для оформления города в соответствии с размерами и конфигурацией, указанными ниже.</p> <p>1. Полотнища, предназначенные для размещения на навесных конструкциях на опорах контактных сетей, имеют по верхнему краю зашитый наглухо карман, а также шнуры для привязывания к креплениям длиной 30см (каждый шнурок), материал – полиэстер, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none">- полотнища из полиэстера, в форме «трапеция», цвет – голубой (ярко – синий), размером 1.95 x 0.6 x 0.45– 40 шт.;- полотнища из полиэстера, в форме «трапеция», цвет – с растяжкой от зеленого к желтому, размером 1.95 x 0.6 x 0.45– 8 шт. <p>2. Полотнища для размещения на отдельно стоящих флагштоках с карманами по большей стороне:</p> <ul style="list-style-type: none">- полотнища на трикотажной сетке, цвет - белый, размером 3.0x1.0м – 6 шт.;- полотнища на трикотажной сетке, цвет - белый, размером 4.0x1.2м – 28 шт.;- полотнища на трикотажной сетке, цвет – синий, размером 4.0x1.2м – 8 шт.;- полотнища на трикотажной сетке, цвет - красный, размером 4.0x1.2м – 8 шт.;- полотнища из полиэстера, с рисунком «гербы», размером 4.0x1.2 м – 23 шт.;- полотнища из полиэстера, с рисунком, размером 3.0x1.0 м – 41 шт. <p>* Обязательное предоставление цветопробы на материале. Технология изготовления цветных флагов и флагов с рисунком должна предусматривать высокую степень устойчивости краски при стирке, исключать обесцвечивание ткани.</p>	С момента подписания контракта	04.06.2008

Размеры и конфигурация флаговой продукции

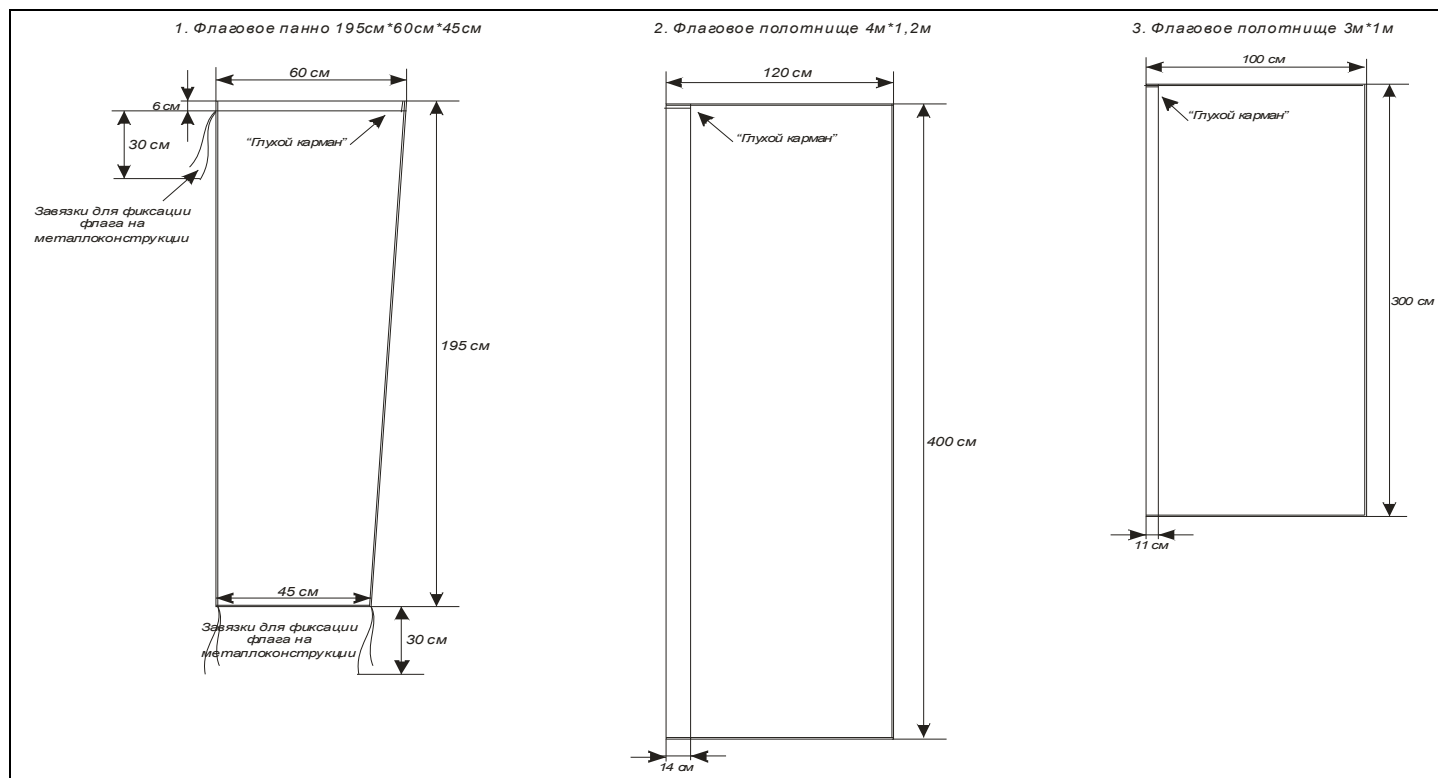

*Нижние завязки для фиксации флага вшиваются непосредственно в подгиб шва, затем прошиваются поверху крест накрест. Материал завязок должен быть устойчив к разрыву. Концы завязок должны быть прошиты либо зафиксированы другим способом (подпалены – в случае применения искусственных тканей))

Подрядчик:

_____ Ф.И.О.

М.П.

Заказчик: Управление наружной рекламы и информации

Начальник управления

_____ Шульга Г.Е.

М.П.